
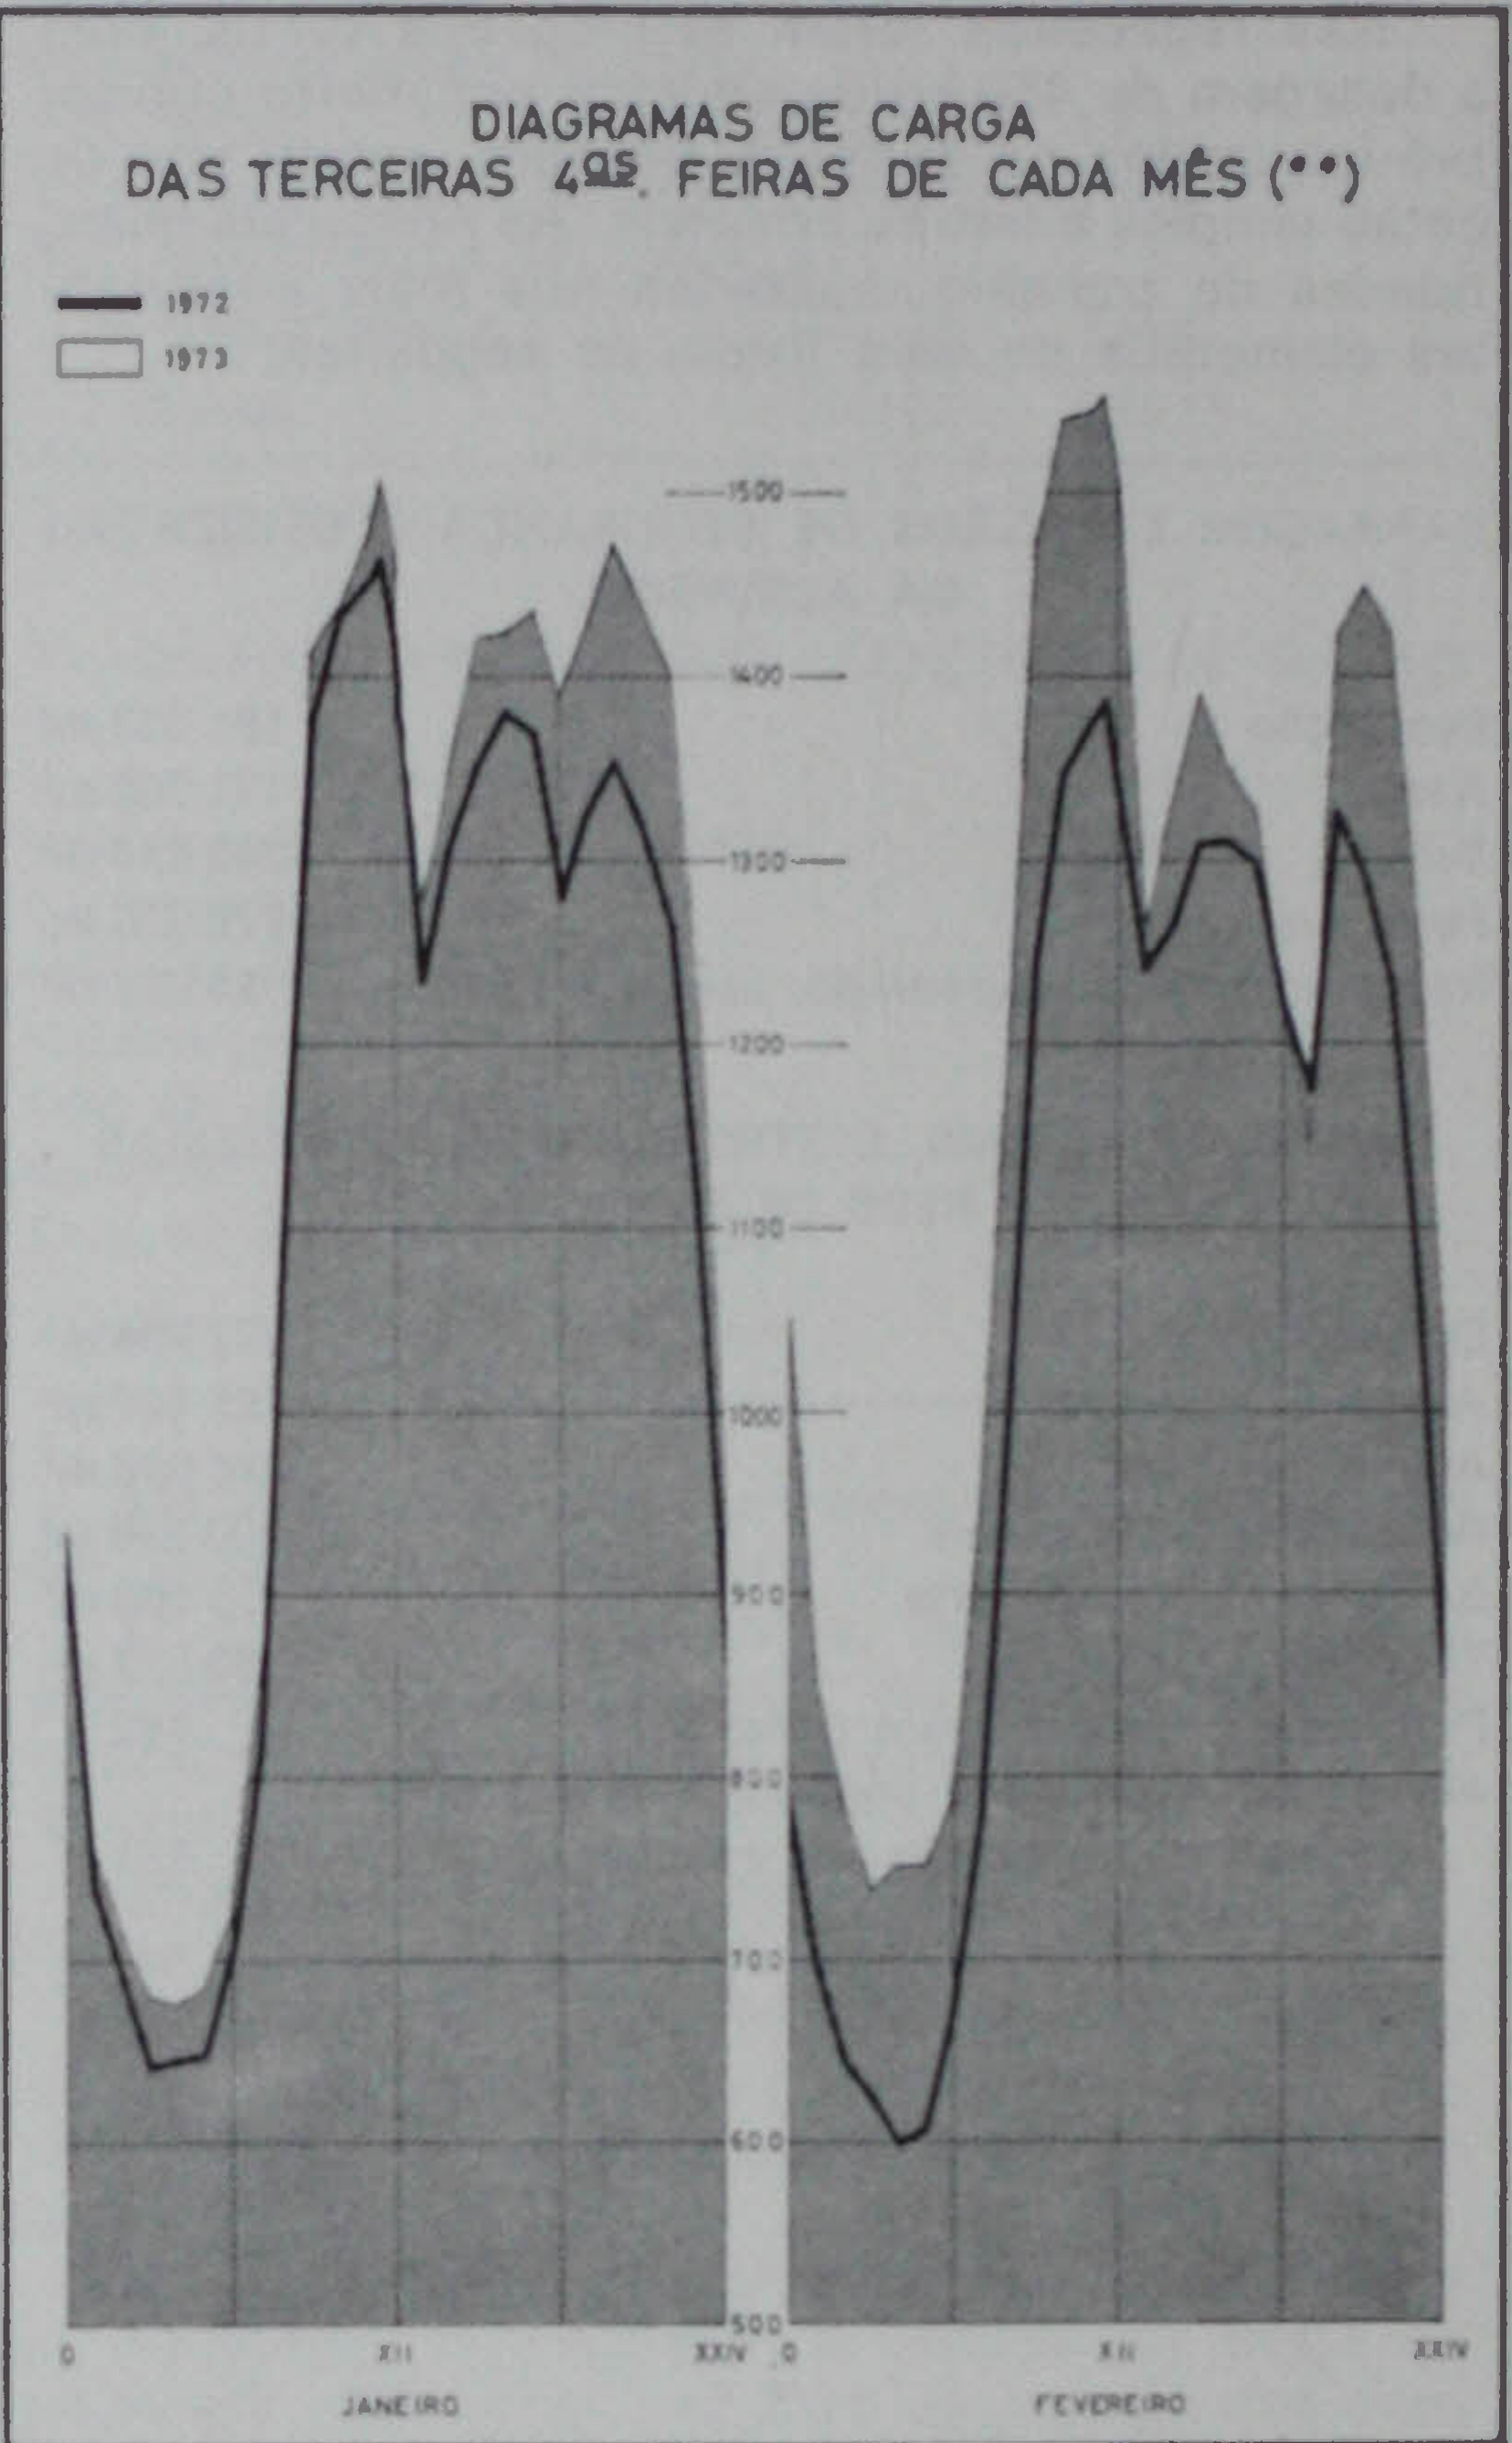


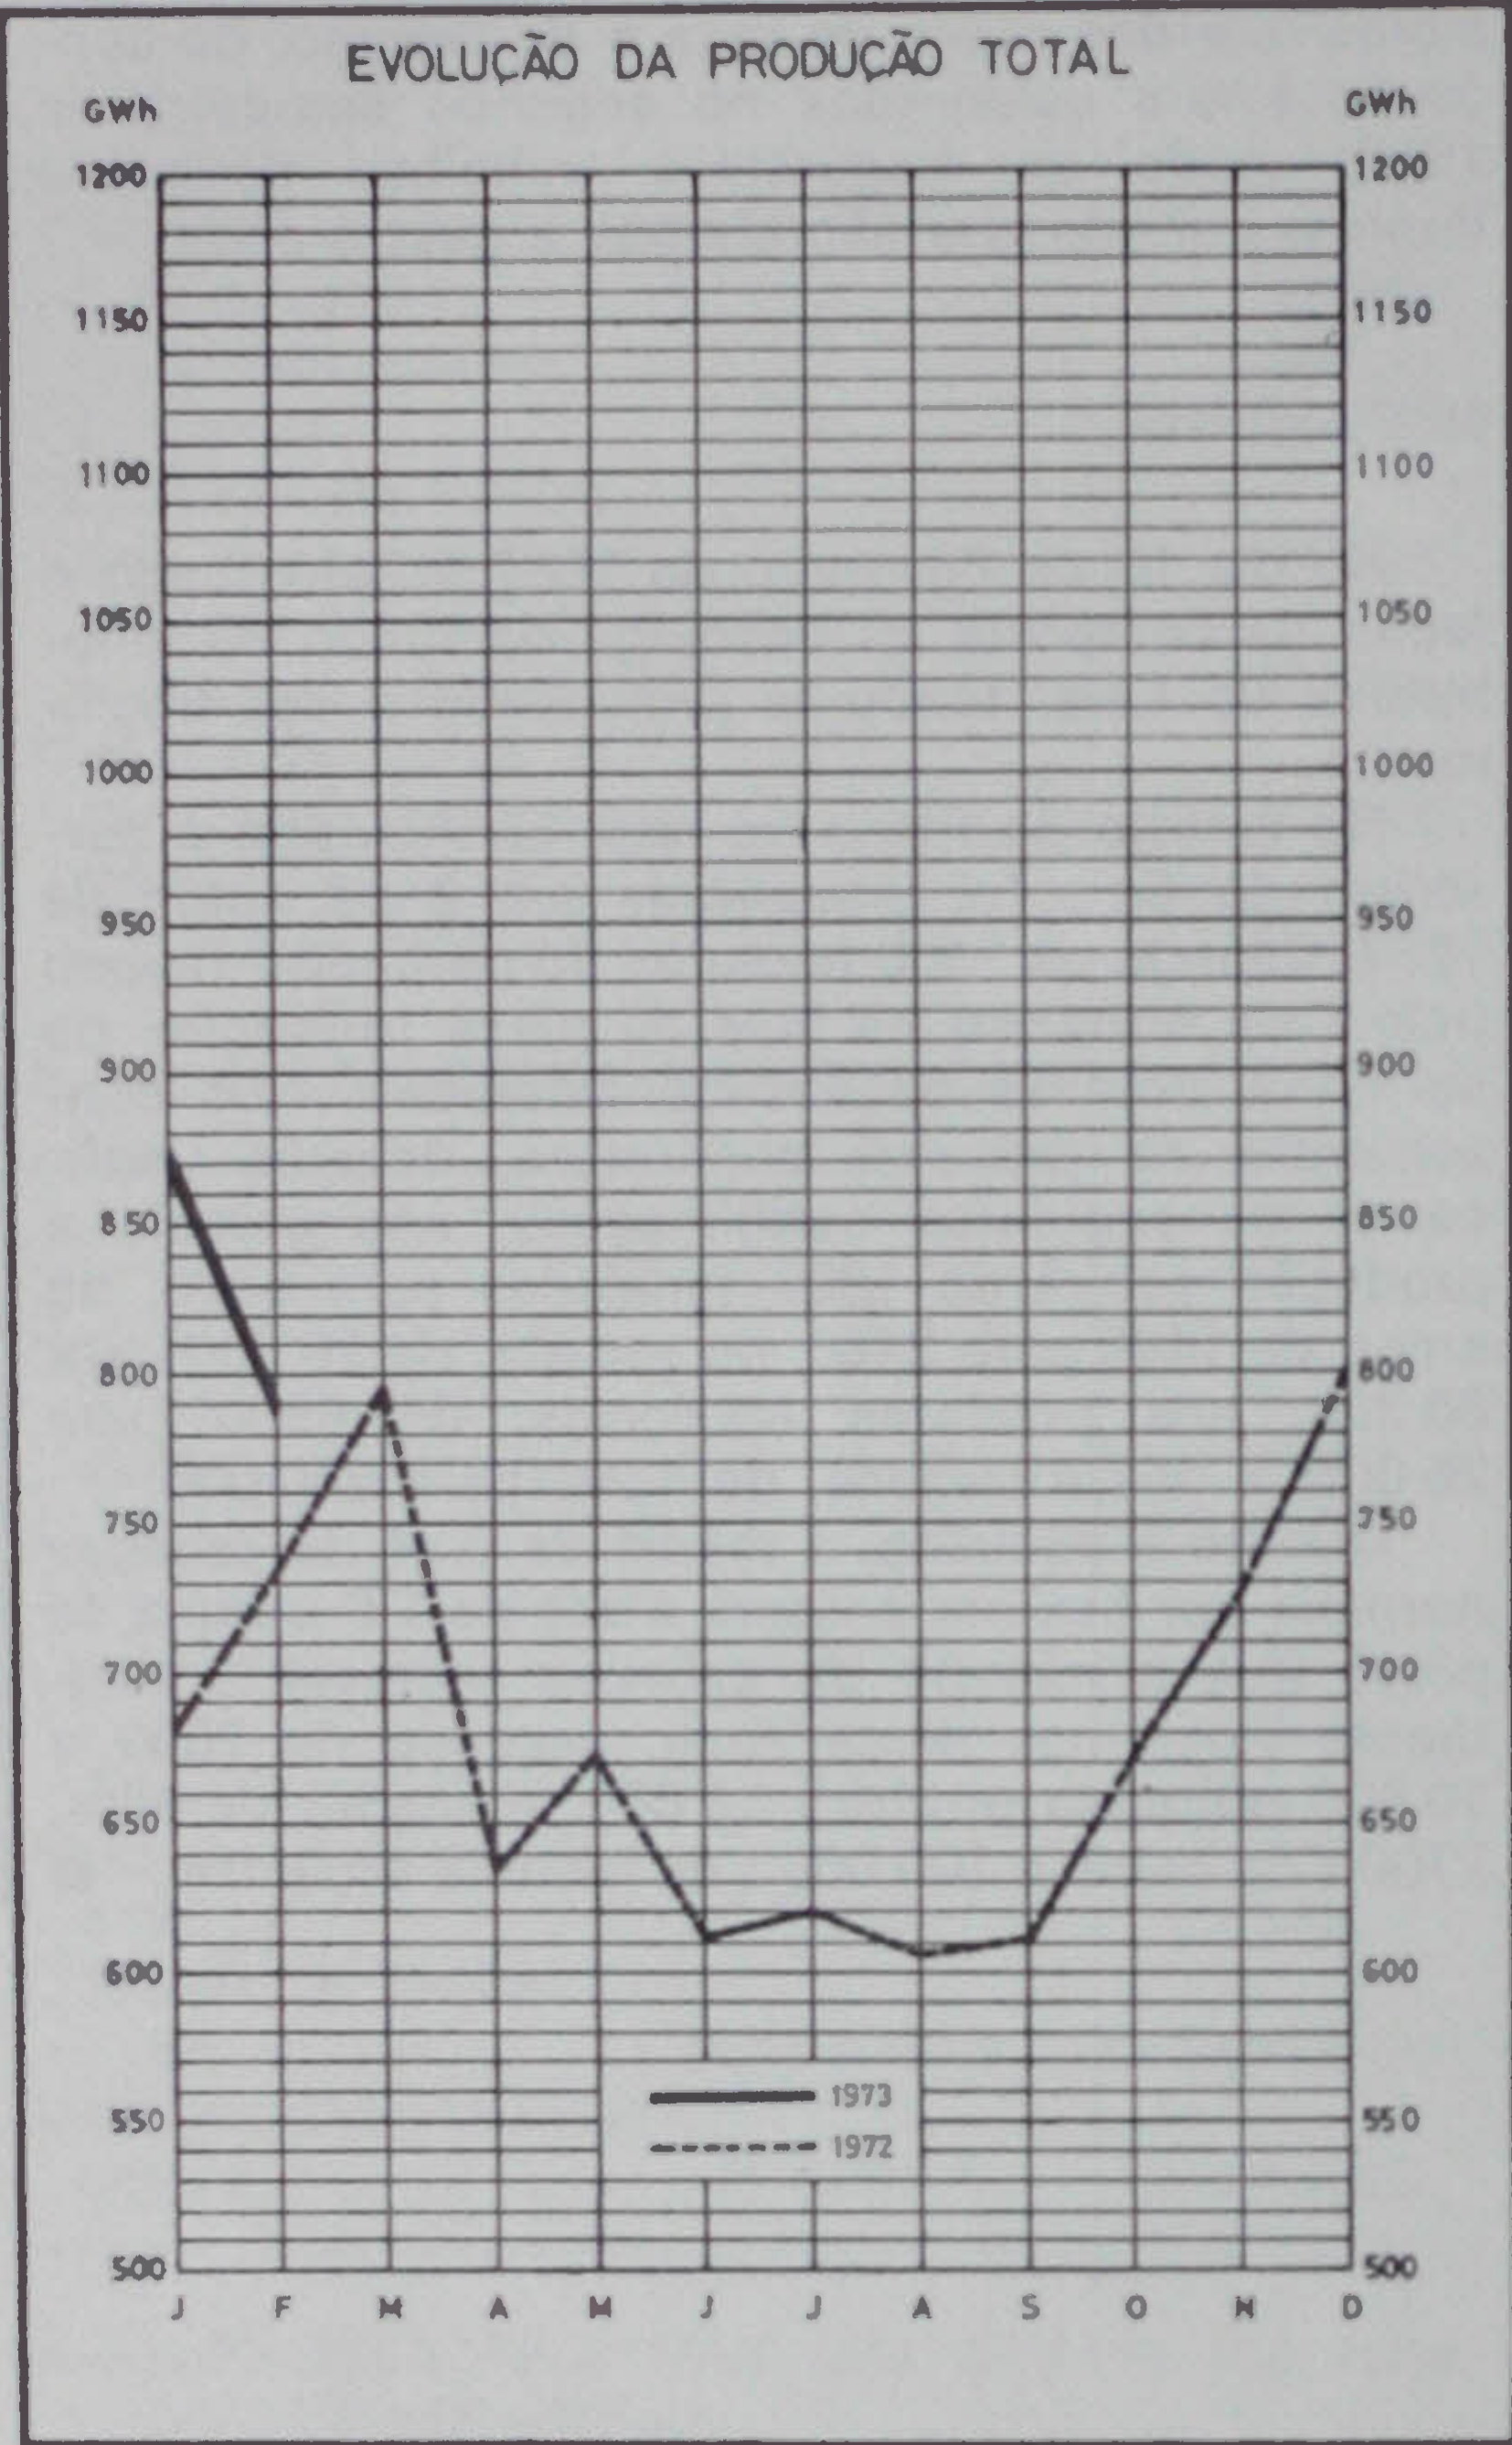



ELEMENTOS RELATIVOS A PRODUÇÃO E CONSUMO (Valores em GWh)

Meses	Ano	PRODUÇÃO			ENERGIA RECEBIDA DE OUTRAS EMPRESAS	TROCAS COM ESPANHA		CONSUMOS	
		Hidráulica	Térmica	Total		Exportação	Importação	Totais (1) s/Bombagem	Bombagem hidroelétrica (2)
JANEIRO	1972	440,1	241,6	681,7	2,7	0,1	69,7	754,0	0,0
	1973	834,1	37,0	871,1	5,2	4,2	6,3	861,5	16,9
FEVEREIRO	1972	681,1	55,3	736,4	5,2	28,4	8,8	698,0	24,0
	1973	745,8	41,6	787,4	3,4	21,2	3,9	764,8	8,7
Acumulado desde 1 de Janeiro	1972	1121,2	296,9	1418,1	7,9	28,5	78,5	1452,0	24,0
	1973	1579,9	78,6	1658,5	8,6	25,4	10,2	1626,2	25,6

(1) — Inclui as perdas totais. A soma do consumo total com o consumo em bombagem hidroelétrica não coincide com a produção total visto que se considerou também o saldo das trocas com Espanha e a energia recebida de outras empresas.


(2) — Energia consumida em bombagem para armazenamento na albufeira do Alto Rabagão.

ELÉCTRICA EM PORTUGAL CONTINENTAL (*)

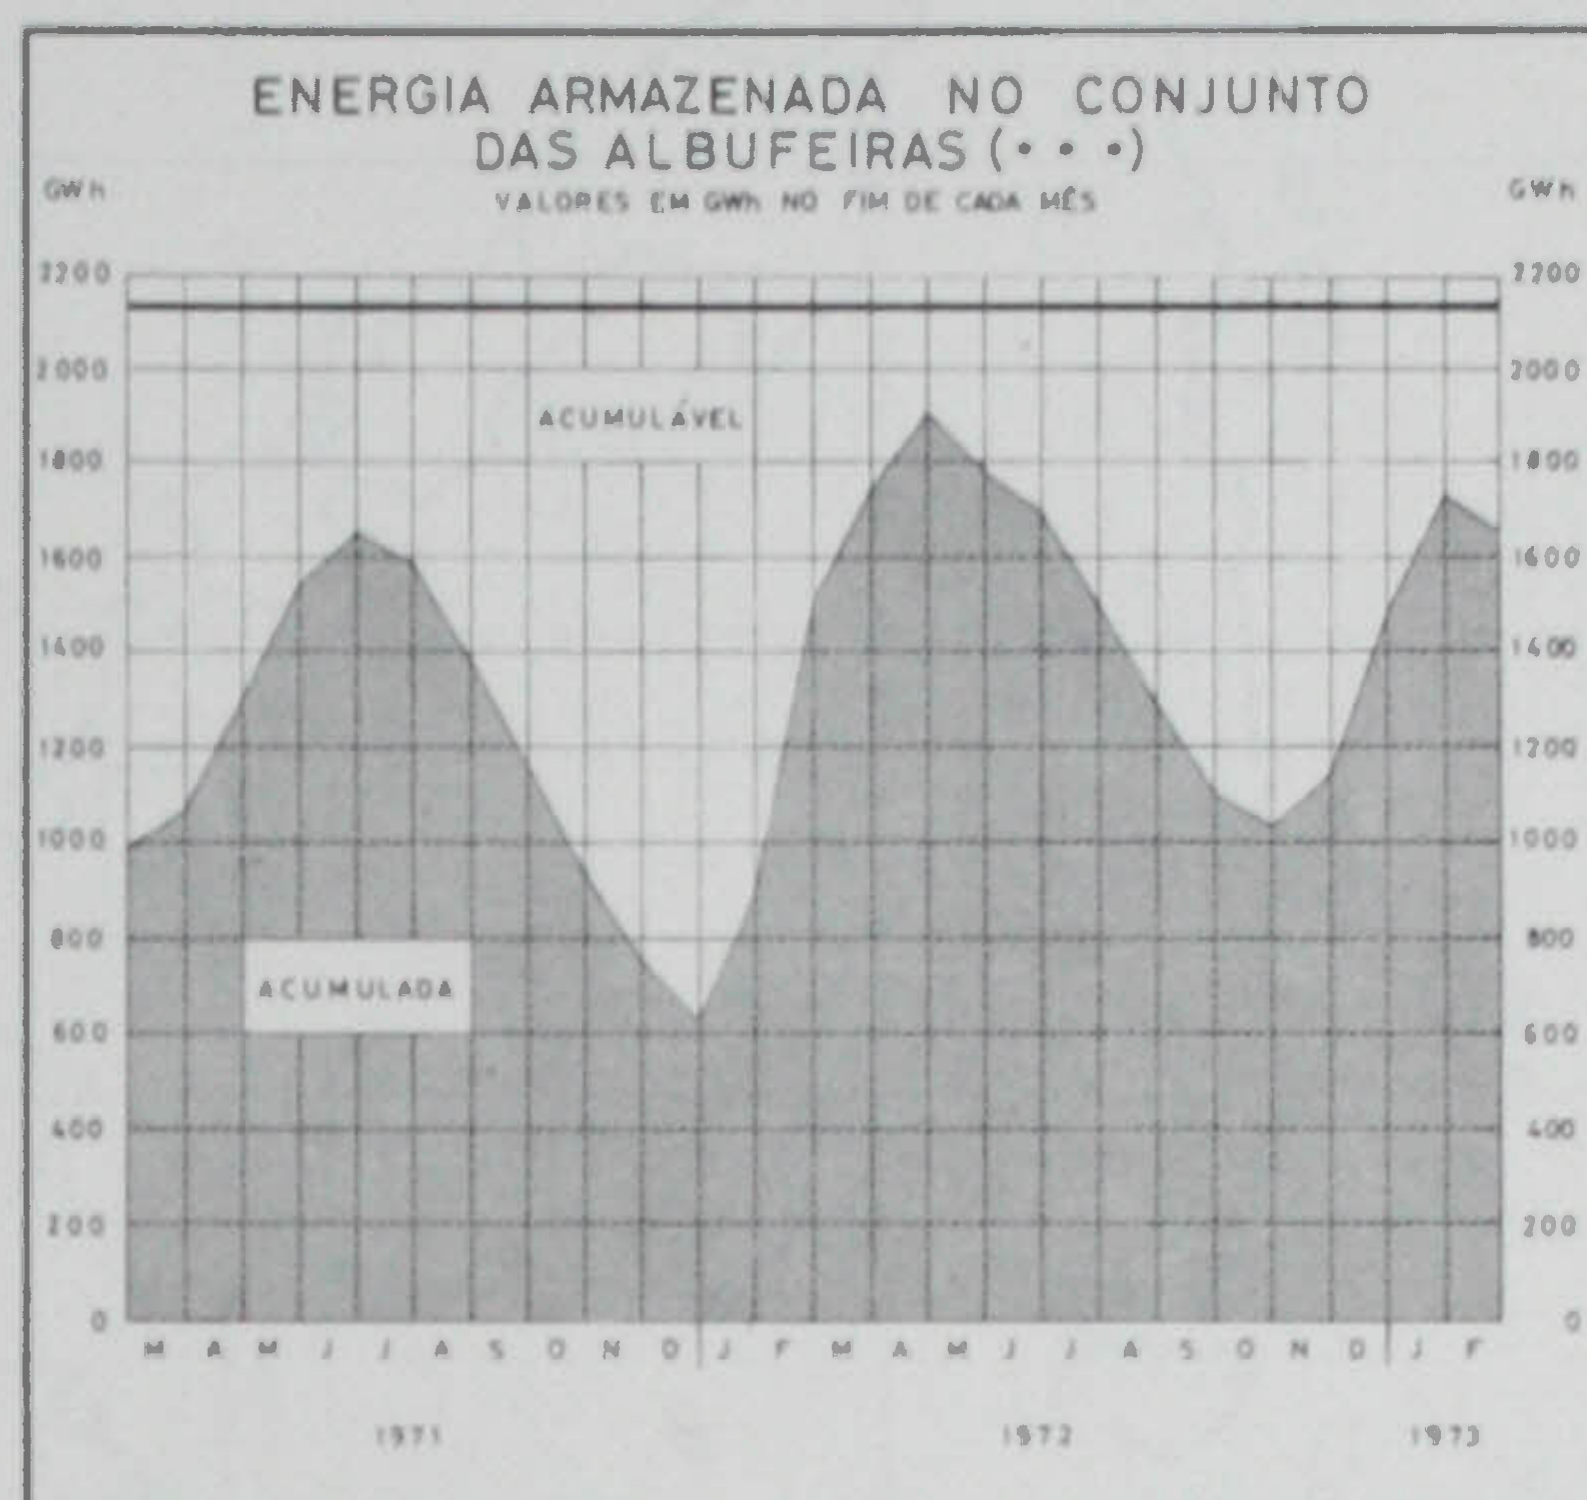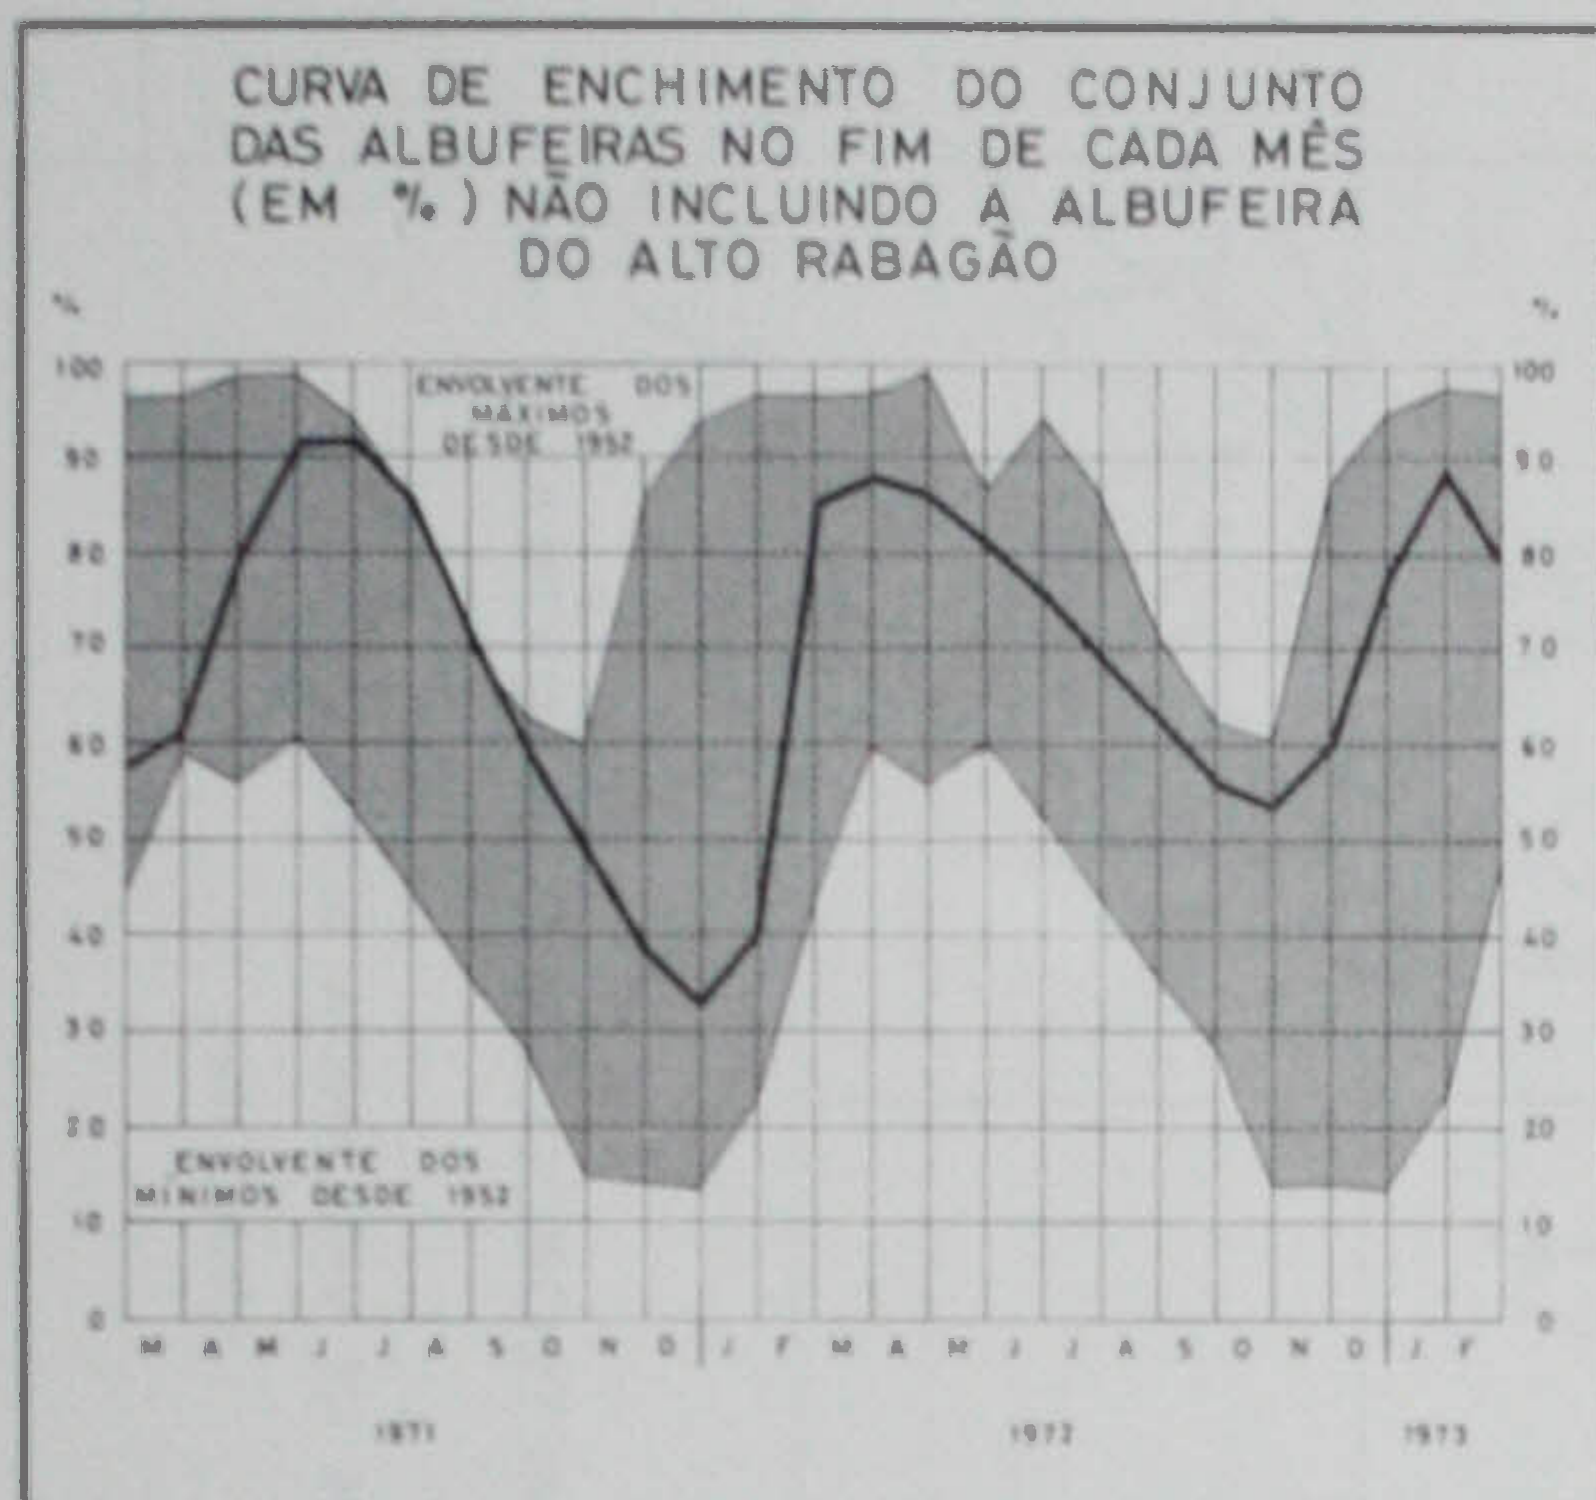

EVOLUÇÃO DO CONSUMO TOTAL SEM BOMBAGEM - REFERIDO À PRODUÇÃO

GWh/mês

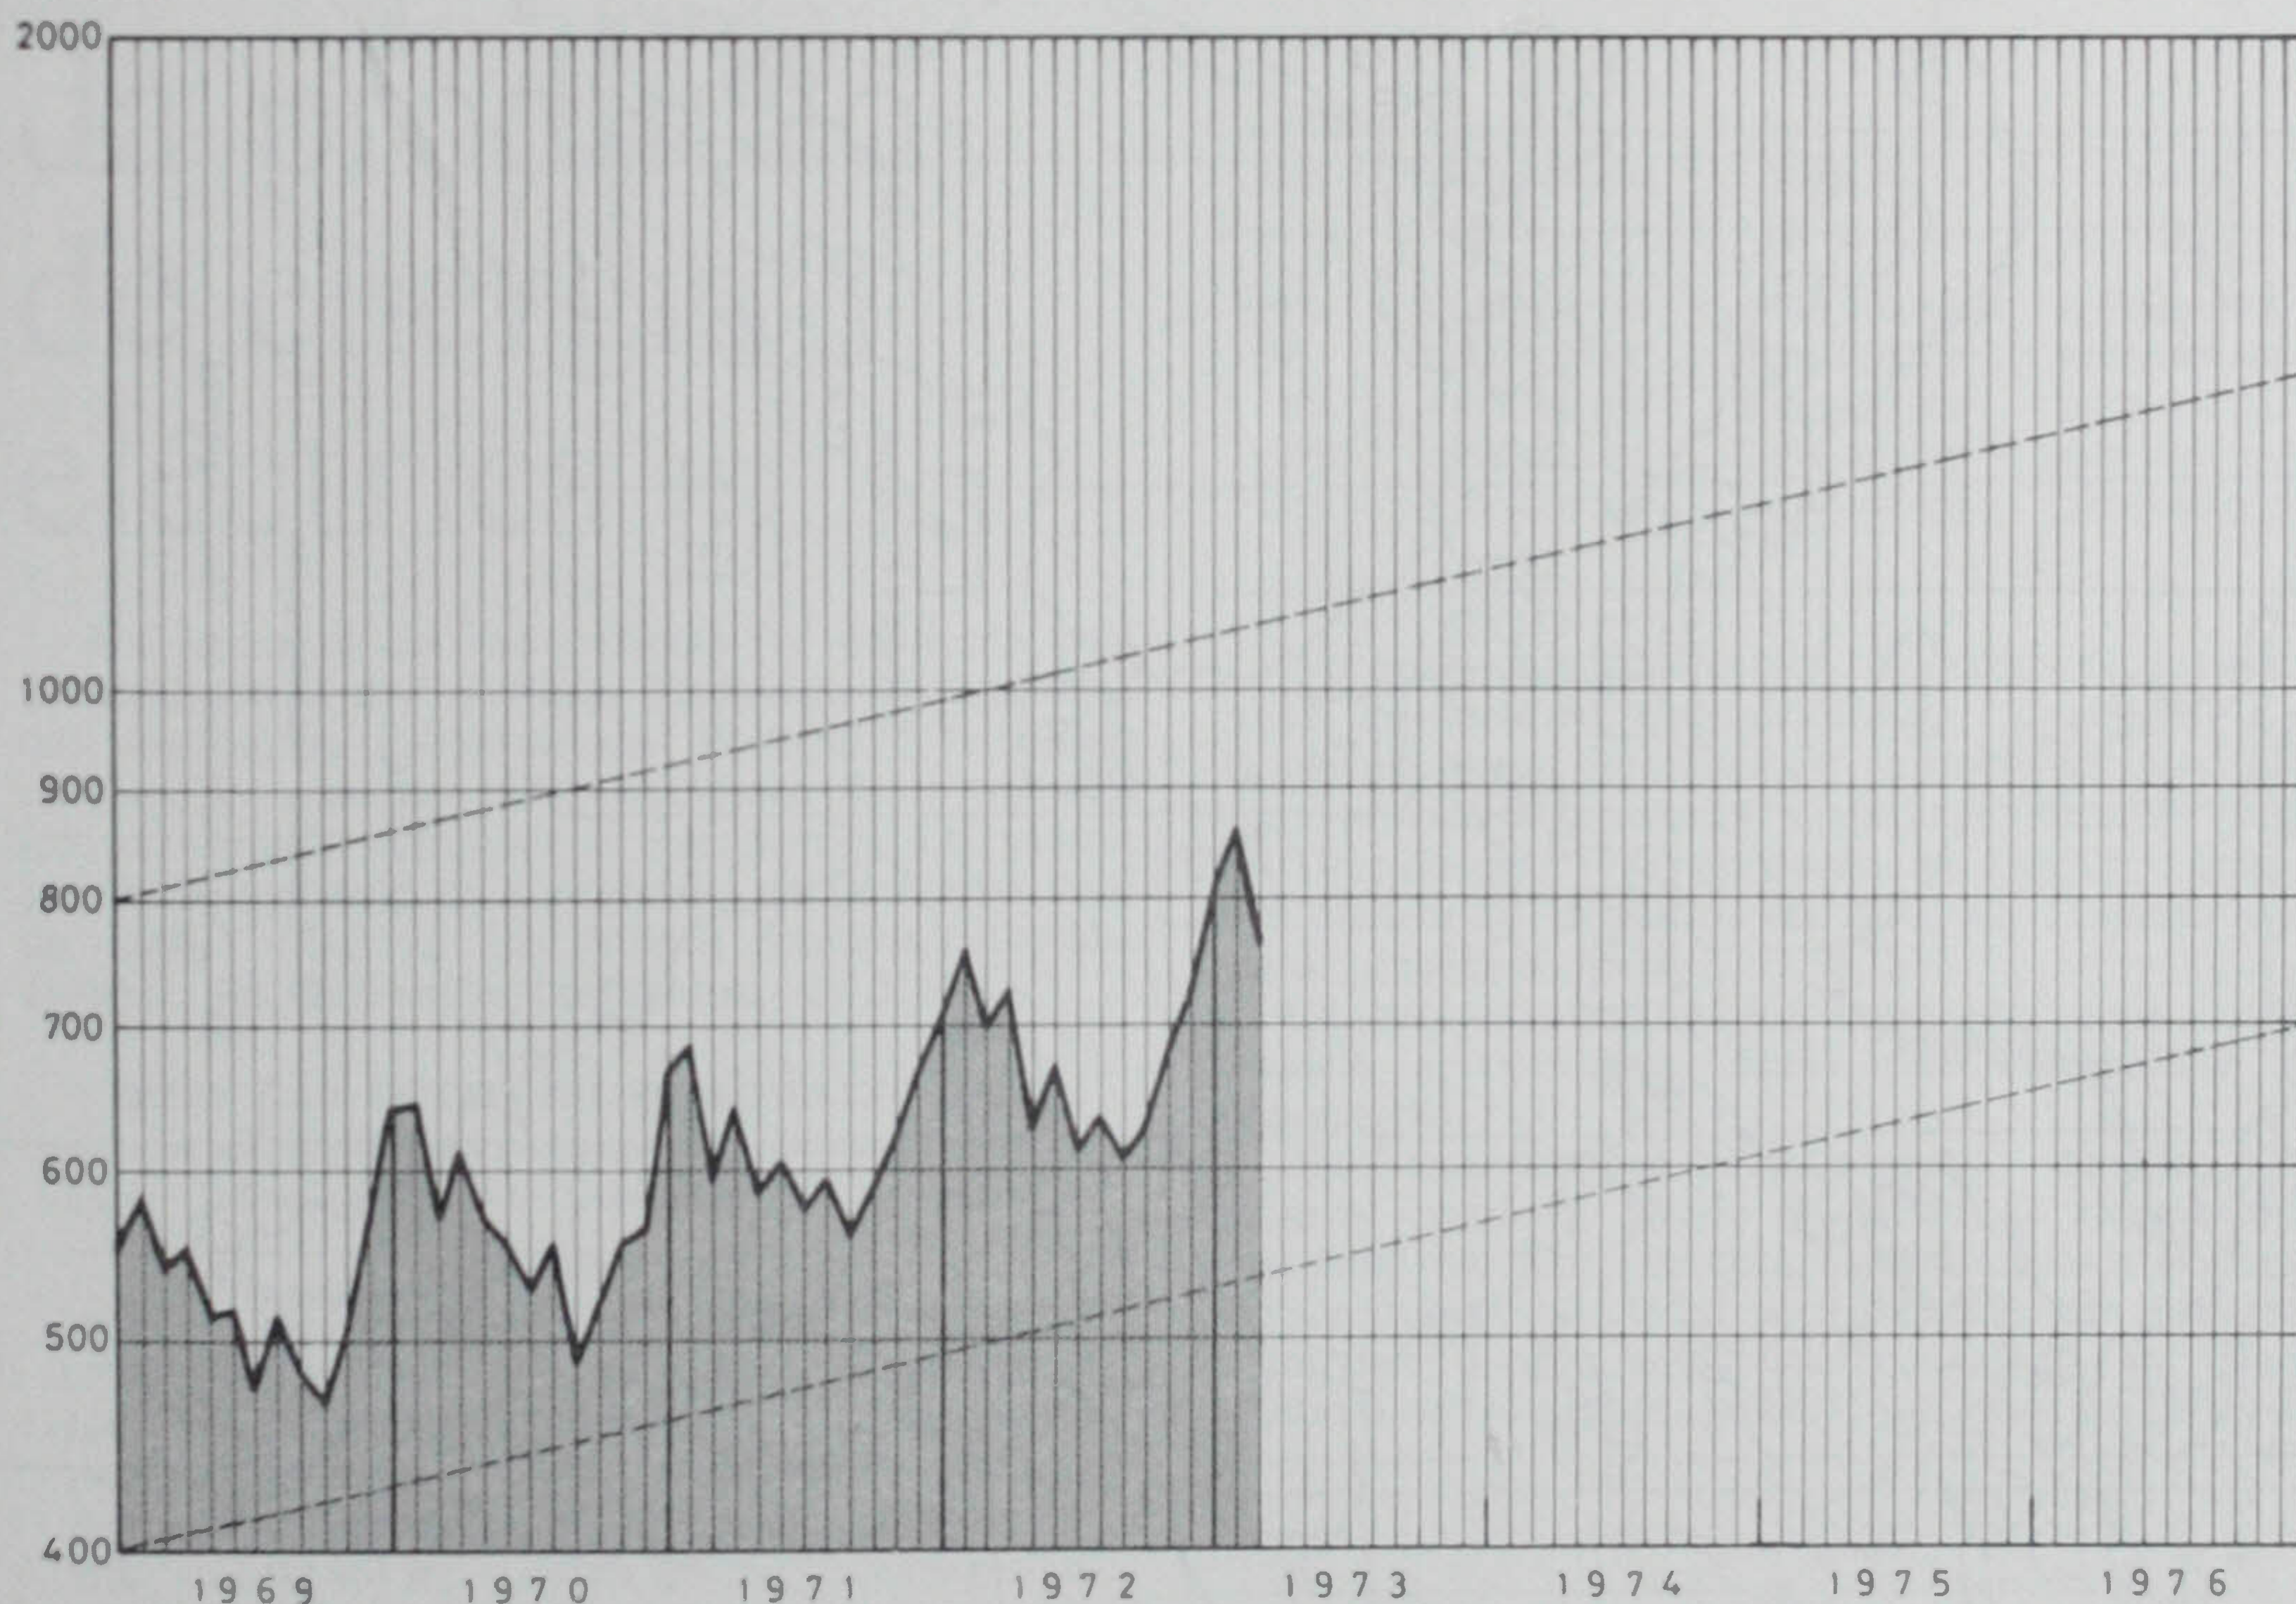

(*) Todos os elementos para elaboração destas páginas são fornecidos pela COMPANHIA PORTUGUESA DE ELECTRICIDADE — CPE referem-se apenas ao conjunto das principais empresas de serviço público cujas produções e consumos representam actualmente cerca de 93 % dos totais da parte continental do país.

(**) Estes diagramas são obtidos a partir dos diagramas de produção das centrais do conjunto das principais empresas de serviço público, subtraído do diagrama de consumo em bombagem para armazenamento na albufeira do Alto Rabagão, acrescido do diagrama de importação e subtraído do de exportação

(***) Nestes valores não se incluem os armazenamentos em Cabeço Monteiro, Montargil, Maranhão, Pego do Altar e Vale do Gaio, dados os condicionamentos de natureza hidroagrícola a que estes aproveitamentos estão sujeitos.